


密閉系：外部機械を冷却するために
■送液ポンプのみを搭載しています。
 冷却水を戻すためには下図のように
 流路が**密閉**されている必要があります。



冷却水循環装置(チラー)と断熱ホース使用例

品番:1-5468-＊＊
 断熱ホース
 (内径 $\phi 8$ × 外径 $\phi 23$ mm)

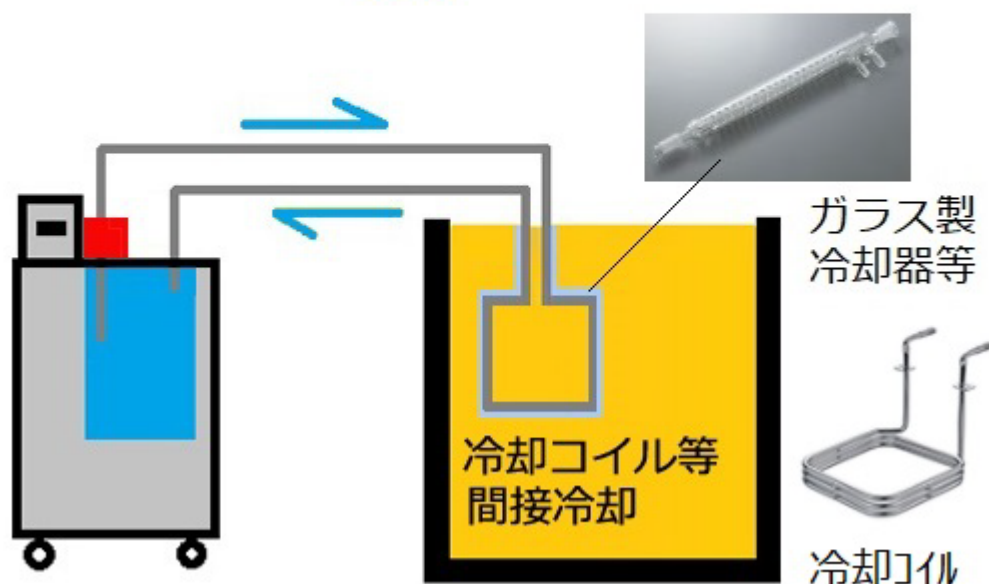

↑ホース接続径: $\phi 10$ mm

IN→
 ←OUT



冷却水循環装置(チラー)